

**ELEKTROMET**®

*ogrzewacze wody*

**ZASOBNIK  
CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ**

typu

**WGJ-S 750**

– stojący –



---

**INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA  
KARTA GWARANCYJNA**

---

**Zakład Urządzeń Grzewczych „Elektromet”**

48-100 Głubczyce, Gołuszowice 53, tel. 077 / 471 08 10, fax 077/ 485 37 24  
elektromet@elektromet.com.pl, www.elektromet.com.pl


## 1. Budowa, przeznaczenie i wymiary zasobnika.

Zasobnik typu WGJ-S 750 przeznaczony jest do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych oraz innych obiektów wyposażonych w niskotemperaturowe kotły wodne dowolnego typu, lub inne źródła zasilania np. kolektory słoneczne. Przy zamontowaniu grzałki elektrycznej można podgrzać wodę w podgrzewaczu bez korzystania z kotła.

Zbiornik zasobnika wykonany jest z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą specjalnej emalii ceramicznej, która wraz z anodami magnezowymi stanowi ich zabezpieczenie antykorozyjne.



Izolację cieplną zasobnika tworzy warstwa pianki poliuretanowej twardej o grubości 8 cm przylegającej do zbiornika i miękkiej o grubości 1 cm, zgrzanej z tworzywem typu skay w różnych kolorach, stanowiącym zewnętrzną warstwę ochronną i ozdobną.

Budowę zasobnika przedstawiono na Rys. 1, a jego wymiary przyłączeniowe i parametry techniczne na Rys. 2.

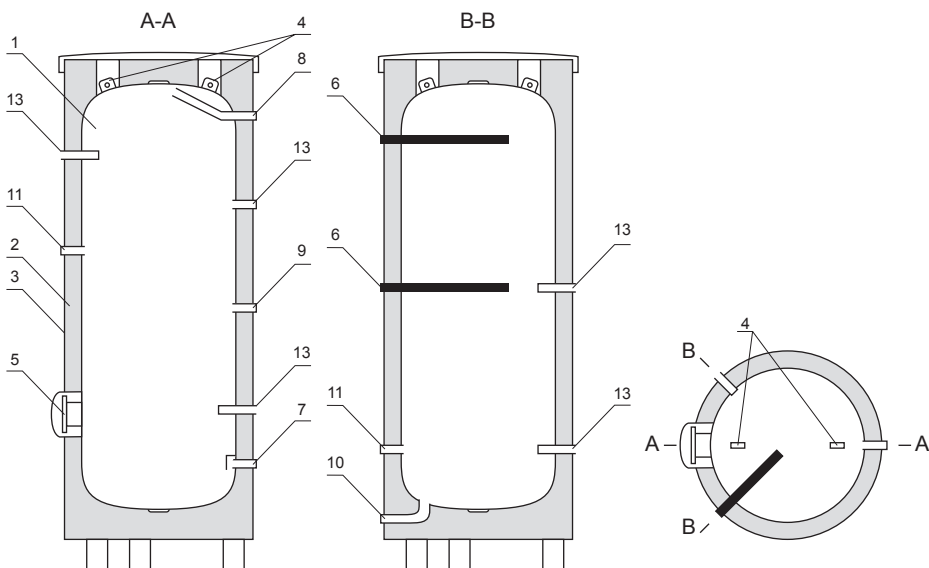

Rys. 1 Budowa zasobnika 750 l.

- |   |   |
|---|---|
| 1 – zbiornik  | 7 – króciec doprowadzający zimną wodę użytkową 1 1/4" |
| 2 – izolacja termiczna (8 cm twardej pianki poliuretanowej)   | 8 – króciec odprowadzający c.w.u. 1 1/4"              |
| 3 – izolacja termiczna i zewnętrzna warstwa ochronna (1 cm miękkiej pianki poliuretanowej + tworzywo typu skay) | 9 – króciec recyrkulacji 3/4"                         |
| 4 – zaczepy transportowe  | 10 – króciec spustowy 1"                              |
| 5 – otwór rewizyjny Ø 130   | 11 – króciec grzałki elektrycznej 11/2"               |
| 6 – anoda magnezowa 11/4"   | 12 – króciec zapasowy 11/4"                           |
|   | 13 – króciec termometryczny zamknięty 1/2" x 200      |

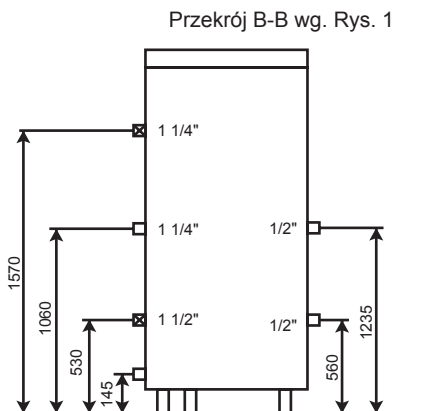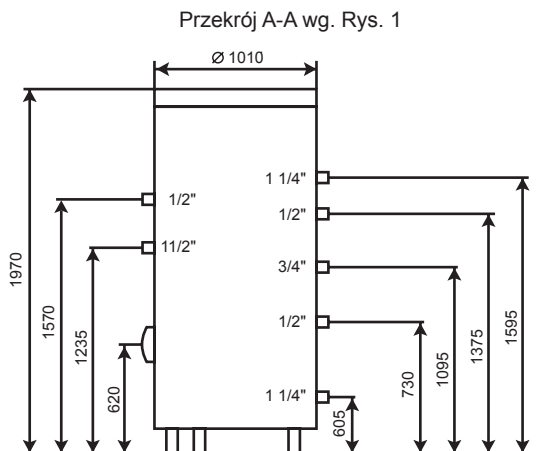

Rys. 2 Wymiary.

## 2. Parametry techniczne zasobnika

Pojemność zbiornika . . . . .	750 dm <sup>3</sup>
Max. ciśnienie robocze . . . . .	0,6 MPa
Max. temperatura robocza . . . . .	80°C
Masa zasobnika . . . . .	ok.235 kg
Średnica zbiornika zasobnika bez izolacji termicznej. . . . .	Ø 810 mm
Wysokość zasobnika bez izolacji termicznej . . . . .	ok. 1910 mm
Średnica zasobnika z izolacją termiczną . . . . .	Ø 1010 mm
Wysokość zasobnika z izolacją termiczną . . . . .	ok.1970 mm
Maksymalna wysokość zasobnika przy pochyleniu . . . . .	ok. 2220 mm

### 3. Zabezpieczenia i warunki bezpiecznego użytkowania zasobnika

Zasobnik wolno eksploatować tylko ze sprawnym zaworem bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 0,6 MPa, zainstalowanym na dopływie zimnej wody użytkowej. Zawór ten chroni urządzenie przed nadmiernym ciśnieniem w sieci wodociągowej lub nadmiernym wzrostem ciśnienia w wyniku nagrzania się wody znajdującej się w zbiorniku.

Zawór bezpieczeństwa należy dobrać w zależności od mocy zainstalowanych grzałek elektrycznych.

Nawet w czasie normalnej pracy z zaworu bezpieczeństwa chwilowo może wydobywać się woda co świadczy o prawidłowym działaniu zaworu. Nie wolno w takich przypadkach w jakikolwiek sposób zatykać otworu wypływowego.

Zasobnik powinien być zainstalowany z termometrem o zakresie pomiarowym 0÷120 °C, oraz manometrem o zakresie pomiarowym 0÷1 MPa.

#### **UWAGA!**

- 1. Na dopływie zimnej wody do zasobnika musi być zamontowany zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 0,6 MPa, który należy zamontować tak, aby grot strzałki na korpusie zaworu był zgodny z kierunkiem przepływu wody.**
- 2. Pomiędzy zaworem bezpieczeństwa, a zasobnikiem nie wolno instalować żadnych zaworów odcinających.**
- 3. Eksploatacja zasobnika bez zaworu bezpieczeństwa lub z niesprawnym zaworem bezpieczeństwa jest niedozwolona, gdyż grozi awarią i stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.**

### 4. Instalacja zasobnika

Zasobnik można podłączyć do sieci wodociągowej w której ciśnienie nie przekracza 0,6 MPa. Jeżeli ciśnienie w sieci jest wyższe niż 0,6 MPa, przed urządzeniem należy zainstalować zawór redukcyjny celem obniżenia ciśnienia wody.

Przed napełnieniem zbiornika do odpowiednich króćców z boku zasobnika jak na Rys. 1, należy wkręcić anody magnezowe znajdujące się na wyposażeniu zasobnika. Anody te na części gwintu posiadają uszczelkę. Pozostała nie osłonięta część gwintu umożliwia kontakt metaliczny anody ze zbiornikiem i nie wolno go uszczelniać na całej długości np. za pomocą taśmy teflonowej lub pakuł, ponieważ spowoduje to zanik działania anody i grozi przyspieszoną korozją zbiornika.

W zasobniku przewidziano możliwość zainstalowania grzałki elektrycznej na króćcu 1 1/2" znajdującym się nad otworem rewizyjnym.

### 5. Eksploatacja i obsługa.

1. Okresowo, przynajmniej 1 raz w miesiącu i przed każdym uruchomieniem po wyłączeniu z eksploatacji, należy sprawdzić prawidłowość działania zaworu bezpieczeństwa.
2. Wszelkie naprawy można dokonywać po odłączeniu zasobnika od sieci elektrycznej (w przypadku zainstalowania grzałki elektrycznej).
3. Naprawy, tak po stronie elektrycznej jak i instalacji wodnej należy powierzać wyłącz- nie fachowcom z odpowiednimi uprawnieniami.
4. W czasie eksploatacji następuje zużycie anod magnezowych i dlatego okresowo,

przynajmniej 1 raz w roku, należy skontrolować ich stan i w razie konieczności (utruty ponad 60% masy magnezu), lub najpóźniej po 18 miesiącach wymienić na nowe. Odpowiednie anody magnezowe można nabyć w punkcie sprzedaży lub u producenta zasobników.

Anody znajdują się z boku zasobnika patrz Rys. 1, i aby sprawdzić ich stan lub wymienić na nowe należy:

- odciąć dopływ zimnej wody użytkowej i na chwilę odkręcić dowolny kurek w instalacji ciepłej wody użytkowej, a następnie przez króciec spustowy wylać wodę ze zbiornika obniżając jej poziom poniżej dolnej anody.
- wykręcić korki wraz z anodami,
- montaż nowych anod przeprowadzić w odwrotnej kolejności zwracając uwagę na szczelność połączeń i metaliczny kontakt anod ze zbiornikiem przez gwint na korchach.

### **UWAGA!**

**Anody magnezowe pełnią ważną funkcję ochrony antykorozyjnej zbiornika emaliowanego i ich regularna kontrola, wymiana na nowe i prawidłowy montaż, jest warunkiem utrzymania gwarancji na zbiornik.**

**Wymienione zużyte anody oraz poświadczenia ich wymiany (zakupu anod) należy zachować do wglądu dla serwisu producenta na wypadek awarii zbiornika.**

## **6. Warunki gwarancji**

1. Na zbiornik emaliowany udziela się 36 miesięcy gwarancji.
2. Okres gwarancji liczy się od daty sprzedaży wyrobu użytkownikowi wpisanej w karcie gwarancyjnej i potwierdzonej przez dokument zakupu (rachunek) wystawiony przez sprzedawcę.
3. Gwarant zapewnia sprawne działanie zasobnika pod warunkiem, że będzie on zainstalowany i użytkowany zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.
4. W okresie gwarancji użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnych napraw uszkodzeń zasobnika powstałych z winy producenta. Uszkodzenia te będą usuwane w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia.
5. Gwarancją nie są objęte wady powstałe przez niewłaściwe użytkowanie, wykonywanie napraw i przeróbek przez osoby nieuprawnione oraz montaż i obsługę urządzenia niezgodnie z niniejszą instrukcją.
6. W razie wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu zasobnika należy powiadomić serwis producenta tel. (077) 471 08 17, lub punkt zakupu. **NIE NALEŻY DEMONTOWAĆ URZĄDZENIA.**
7. Sposób naprawy urządzenia określa producent.
8. W sprawach nie uregulowanych powyższymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
9. Zaleca się przechowywanie Karty Gwarancyjnej przez cały okres eksploatacji zasobnika.



L.p.	Data przyjęcia	Opis naprawy	Data wykonania	Podpis serwisu	Uwagi







Data naprawy	Data naprawy	Data naprawy	Data naprawy	Data naprawy
Zakres naprawy	Zakres naprawy	Zakres naprawy	Zakres naprawy	Zakres naprawy
Pieczeńć serwisu	Pieczeńć serwisu	Pieczeńć serwisu	Pieczeńć serwisu	Pieczeńć serwisu
Nazwisko i adres użytkownika	Nazwisko i adres użytkownika	Nazwisko i adres użytkownika	Nazwisko i adres użytkownika	Nazwisko i adres użytkownika
Podpis użytkownika	Podpis użytkownika	Podpis użytkownika	Podpis użytkownika	Podpis użytkownika



# KARTA GWARANCYJNA

## UWAGI:

Kontrola Jakości: .....
Data produkcji: .....

Kupon gwarancyjny 1	Kupon gwarancyjny 2	Kupon gwarancyjny 3	Kupon gwarancyjny 4
			
Typ ogrzewacza:	Typ ogrzewacza:	Typ ogrzewacza:	Typ ogrzewacza:
Nr fabryczny:	Nr fabryczny:	Nr fabryczny:	Nr fabryczny:
Data sprzedazy:	Data sprzedazy:	Data sprzedazy:	Data sprzedazy:
Pieczęć i podpis sprzedawcy:	Pieczęć i podpis sprzedawcy:	Pieczęć i podpis sprzedawcy:	Pieczęć i podpis sprzedawcy: